



PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

- UWAGA:
- Do prac przystąpić po makroinwencji terenu.
 - W miejscach skrzyżowania z sieciami inftr. podziemnej roboty wykonać ręcznie.
 - W miejscach skrzyżowania z istn. sieciami inftr. podziemnej przed przystąpieniem do robót ustalić rzędną istniejącej infrastruktury

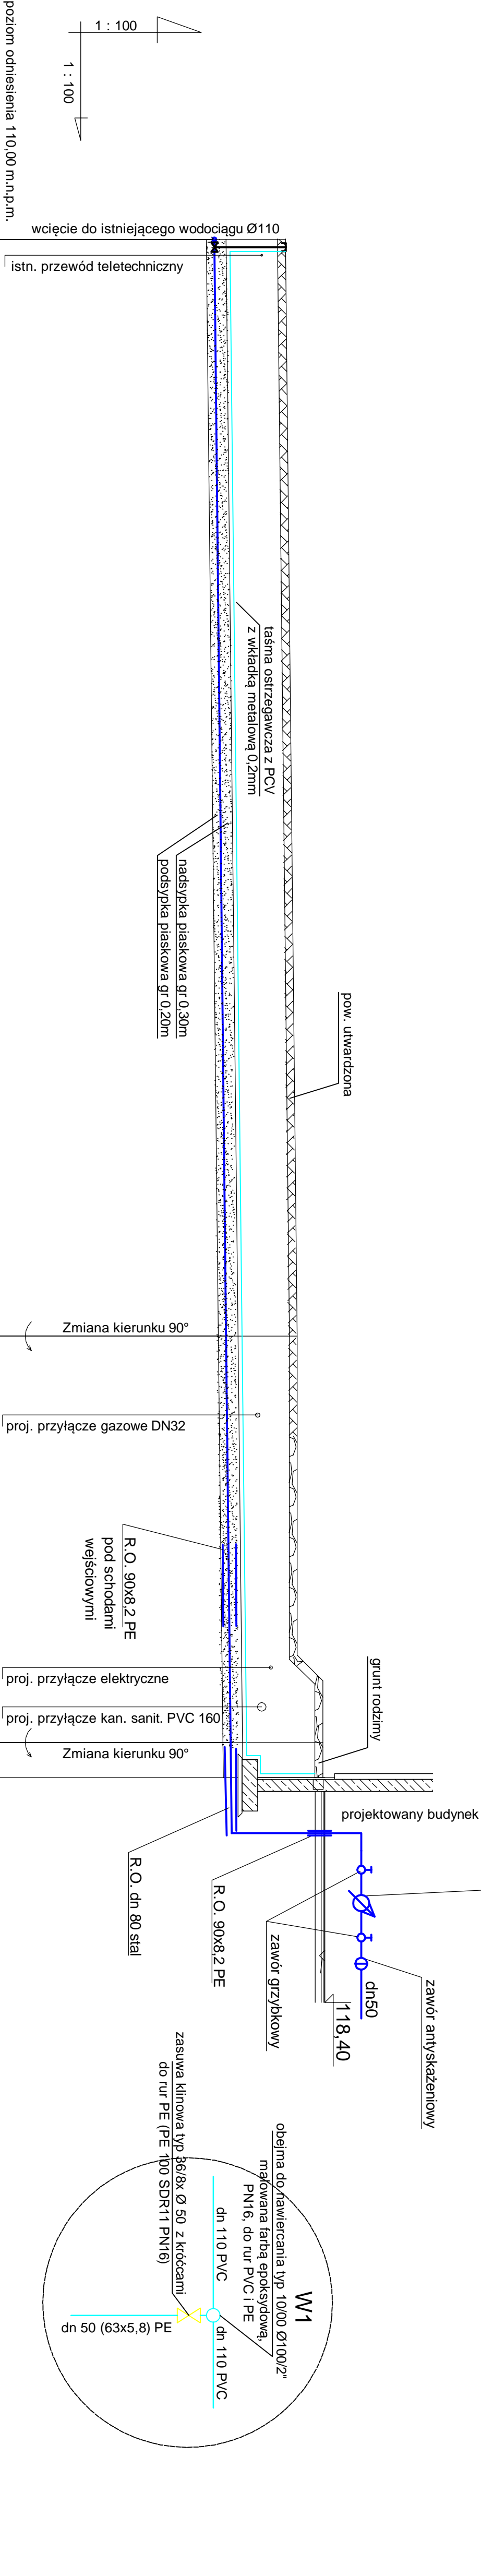

| | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|---------|--------|
| RZĘDNA TERENU m n.p.m. | 117,40 | 117,70 | 118,35 | 118,40 |
| RZĘDNA OSI PRZEWODU | 115,60 | 115,90 | 116,01 | 116,02 |
| ZAGŁĘBIENIE [m] | 1,80 | 1,80 | 2,34 | 2,38 |
| ŚREDNICE [m] | PVC Ø63x5,8 | | | |
| SPADKI [%] | i=1,1% | | | |
| ODLEGŁOŚCI [m] | 0,0 | 27,8 | L=10,3m | L=0,9m |
| OZNACZENIA | W1 | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| WYKONAWCA:  PRACOWNIA PROJEKTOWA Inżynieria Sanitarna ul. Wolności 47, lok. 117-120 60-100 Poznań | | PROJEKTANT BRANŻA - SANITARNA mgr inż. Justyna Topolowska ul. Wolności 47, lok. 117-120 60-100 Poznań | |
| NAZWA OBIEKTU / ZADANIA: Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, wentylacją mechaniczną i infrastrukturą techniczną. | | SPRAWDZAJĄCY BRANŻA - SANITARNA: mgr inż. Danusz Bajana uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych numery ewidencyjne: PDL/0068P/00S/13 | |
| PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO | | SKALA: 1:100 / 1:100 | |
| BRANŻA SANITARNA | | DATA: 01.03.2017r. | |
| Adres: Fasty, gm. Dobrzyńsko Duże, działki o nr geod. 51/17 i 479 | | NR RYSUNKU: S-16 | |