


URZĄD GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE  
SEKRETARIAT I  
WPLYNĘŁO  
dn. 28-09-2021  
..... zał. ....


*U. Zapinich*  
29-09-2021  
Fasty 27 września 2021 r.  
*[Signature]*

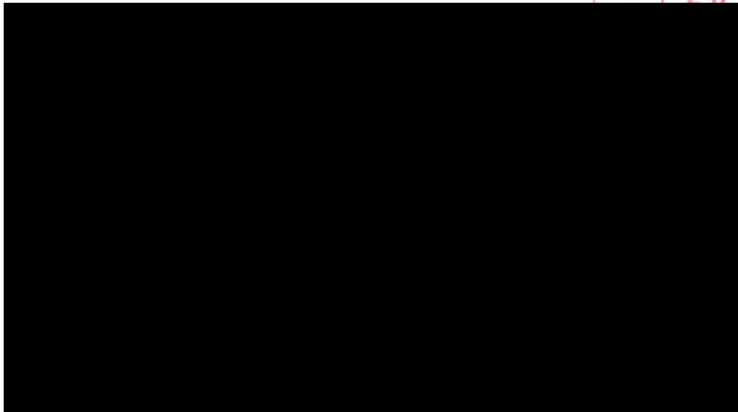

Składający petycję:

Do: **Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże**  
Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym  
16-002 Dobrzyniewo Duże  
ul. Białostocka 25

*M. Gochul*  
*M. Gochul*  
*[Signature]*



Reprezentant grupy podmiotów:

PETYCJA  
Do:

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

Składający petycję:

DK/9203/2021

## Reprezentant grupy podmiotów:

My, niżej podpisani, reprezentowani przez wskazanego wyżej 

działając w imieniu własnym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w zw. z art. 63 Konstytucji RP składamy petycję, której przedmiotem jest żądanie rozbudowy infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji na odcinku wzdłuż ulicy Łyskowskiej w miejscowości Fasty i zaspokojenie tym samym zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dostępu do wody i odprowadzania ścieków.

W ślad za powyższym zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie powyższych postulatów z urzędu przy projektowaniu i uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty - rejonu ulic Łyskowskiej i Leśnej opracowywanego na podstawie uchwały Nr XXIV/188/20 Rady Gminy Dobrzniowo Duże z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sposób, który zaspokajałby również interesy gospodarstw i właścicieli nieruchomości przyległych do ulicy Łyskowskiej w zakresie przyłączenia do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 28/09/2021 08:58

## Uzasadnienie

Wystąpienie z niniejszą petycją jest motywowane realną i pilną potrzebą zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i nieruchomości inwestycyjnych położonych przy ul. Łyskowskiej w Fastach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie spraw wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i odprowadzania ścieków należy do zadań własnych gminy. Wrażliwy problem braku zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków z gospodarstw położonych przy ul. Łyskowskiej jest znany gminie od lat, a mimo tego brak jest ze strony organów samorządu realnych działań zmierzających do efektywnego rozwiązania tego problemu. Trzeba wskazać, że ul. Łyskowska jest stosunkowo ważną drogą łączącą drogę ekspresową S-8 z Szosą Knyszyńską. Jest to również obszar intensywnie rozwijający się. Tylko w ostatnich latach na odcinku ulicy Łyskowskiej i stanowiącej jej przedłużenie ulicy Owocowej (gm. Choroszcz) powstało co najmniej kilka nowych gospodarstw, a szereg inwestycji budowlanych jest w toku. Brak infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na tym obszarze nie przystaje do współczesnych standardów zagospodarowania przestrzennego.

Analiza kierunków zagospodarowania oraz użytkowania terenów leżących w granicach administracyjnych gminy Dobrzyniewo Duże wskazuje, że cały obszar po obu stronach ulicy Łyskowskiej w Fastach oznaczony jest jako strefa osadnicza — odpowiednio teren istniejącej zabudowy oraz teren rozwoju zabudowy, wobec czego rozbudowa infrastruktury wodociągowej powinna być priorytetem. Jak wynika ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego — uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/148/20 Rady Gminy

Dobrzyniewo Duże z dnia 28 lutego 2020 r., poziom zwodociągowania gminy Dobrzyniewo Duże w 2016 roku wyniósł ok. 98,2%. Świadczy to o tym, że obszar ul. Łyskowskiej w Fastach leży w niechlubnym końcu planowania inwestycyjnego i zainteresowania gminy, jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury wodociągowej— i to pomimo faktu, że we wsi Fasty znajduje się gminna stacja wodociągowa. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy — kierunki zagospodarowania przestrzennego stanowiącej załącznik nr 2 do w/w uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże zdawkowo określa plany rozbudowy infrastruktury wodociągowej i ogranicza je do stwierdzenia: „W zależności od tempa rozwoju przestrzennego gminy przewiduje się realizację kolejnych odcinków sieci wodociągowej i włączenia w obecny układ infrastruktury technicznej wodociągowej”. Podobnie odnosi się do zamierzeń w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej. Gmina nie podejmuje realnych działań zmierzających do wykonania tego zadania — i to nawet pomimo tego, że rozbudowa sieci wodociągowej została określona jako jeden z priorytetowych celów operacyjnych

Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020 — 2030 stanowiącej załącznik do Uchwały nr VIII/128/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 stycznia 2020 r. Tenże cel został oznaczony priorytetem „A-B”, co oznacza, że rozbudowa sieci wodociągowej powinna zakończyć się najpóźniej w 2028 roku (zob. pkt 5.5.7.4). Należy również zauważyć, że zgodnie z treścią wyżej wymienionej Strategii Rozwoju rozbudowa sieci wodociągowej została oznaczona rangą „G”, tj. kategorii zadań o głównym znaczeniu dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju gminy i powodzenia całej założonej strategii.

Jednocześnie przypomnieć należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 wyżej wskazanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, realizacja zadania polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków może być wykonywana przez gminę bądź związku międzygminne. Wskazujemy, że w przypadku, gdy gmina nie ma realnych możliwości wykonania zadania budowy wodociągu i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury kanalizacyjnej dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Łyskowskiej, możliwe jest wykonanie tego zadania w drodze porozumienia międzygminnego z gminą Choroszcz. Ulica Łyskowska w Fastach jest przedłużeniem ulicy Owocowej położonej we wsi Porosty-Kolonia (gm. Choroszcz). Stosowne

porozumienie międzygminne pozwoliłoby na podłączenie do infrastruktury wraz z gospodarstwami położonymi wzdłuż ulicy Łyskowskiej tak, jak zaopatrzonych jest kilkadziesiąt nowopowstałych nieruchomości lokalowych przy ul. Owocowej.

Należy również podnieść, że porównanie ilości mieszkańców wsi Fasty do ilości mieszkańców przyłączonych do sieci wodociągowej (zob. ocena obszarowej jakości wody za rok 2019 sporządzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku) wskazuje, że sam problem braku dostępu dla sieci wodociągowej (podobnie jak dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej) może dotyczyć może nawet kilkuset mieszkańców Fast.

Problem podnoszony w niniejszej petycji jest o tyle ważki, że mieszkańcy terenów położonych wzdłuż ulicy Łyskowskiej nie mają możliwości efektywnego zapewnienia dostępu do wody, a to z uwagi na niskie zasoby wody gruntowej oraz jej zanieczyszczenie. Staje się to przyczyną takich problemów jak niemożność poboru wody w ilości większej niż 100 litrów lub konieczność dostarczania wody butelkowanej do spożycia, co jest sytuacją frustrującą o tyle, że w odległości 300 m w linii prostej znajduje się gminne ujęcie wody.

Z uwagi na to, że poruszony stan rzeczy dojrzał do stanowczych i konkretnych działań, zwracamy się z petycją jak na wstępie.

My, niżej podpisani, popieramy treść petycji i wyrażamy zgodę na reprezentowanie nas, jako grupy podmiotów, przez osobę wskazaną w części wstępnej petycji.

